

Descrizione

Le porte di accesso per condotti rettangolari (FAD) e per condotti rotondi (CAD) sono porte di facile installazione. Il pannello interno viene fatto scorrere all'interno del condotto e il pannello esterno viene sovrapposto e fissato con le due manopole.

Le porte di accesso consentono di accedere facilmente al condotto di ventilazione per l'ispezione e la pulizia.

Le manopole blu sono fornite di serie.

Classe C : Tutti i FAD e i CAD-18 fino a CAD-40 sono stati testati e sono di classe C, grazie alla nuova guarnizione PUR montata.

I CAD-50 e CAD-60 sono dotati della tradizionale guarnizione di tenuta e non sono stati testati.




Dati tecnici

PANNELLI	Materiale	Acciaio zincato Z275
GUARNIZIONE DI TENUTA	Tipo	Guarnizione in EPDM di alta qualità / PUR*
	Dimensione	6 mm x 15 mm
	Densità	+/- 33 Kg / m ³
COMPONENTI SISTEMA DI COMPRESSIONE	Viti	2 viti: M8x40 o M10x40 crimpate su pannello interno
	Molle	2 molle a compressione
	Manopole	2 manopole in plastica con inserto metallico M8 o M10

Dimensioni

Tipo di porta	Dimensioni nominali (mm)	Dimensioni effettive (mm) Il formato è oblungo e il raggio dei 4 angoli equivale al formato piccolo diviso per 2.			
		A	B	C	D
18	180 x 80	170	72	197	101
20	200 x 100	200	100	219	117
25	250 x 150	250	150	274	186
30	300 x 200	300	200	329	228
42	400 x 200	380	180	412	212
40	400 x 300	380	280	403	303
50	500 x 400	500	400	532	432
60	600 x 450	600	450	627	480

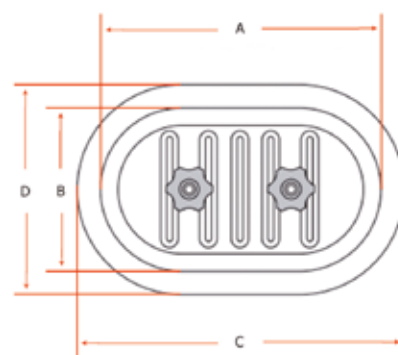


A & B = dimensioni dell'apertura
C & D = dimensioni esterne

Tabella di selezione CAD per condotti rotondi

Dimensione porta Diametro del tubo	180x80 mm	200x100 mm	250x150 mm	300x200 mm	400x300 mm	500x400 mm	600x450 mm
100 mm							
125 mm							
140 mm							
150 mm							
160 mm							
180 mm							
200 mm							
224 mm							
250 mm							
280 mm							
300 mm							
315 mm							
355 mm							
400 mm							
450 mm							
500 mm							
550 mm							
560 mm							
600 mm							
630 mm							
700 mm							
710 mm							
800 mm							
850 mm							
900 mm							
1000 mm							
1120 mm							
1250 mm							
1400 mm							
1500 mm							
1600 mm							
1800 mm							

Per i condotti di diametro diverso da quello standard, si consiglia di utilizzare le porte di accesso curve con un diametro direttamente superiore a quello richiesto.

+ : Disponibile su richiesta
- : Non disponibile


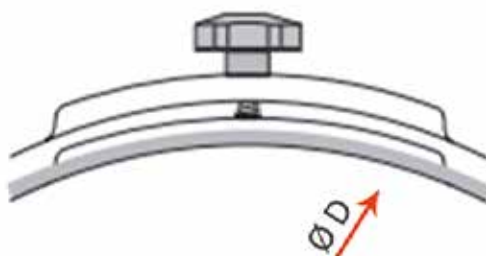


Raccomandazioni (basate sulla norma EN 12097)


La porta di accesso deve essere installata :

- prima e dopo ogni installazione di : serrande, serrande tagliafuoco, filtri, ventilatori, riscaldatori, ...
- dopo ogni cambio di direzione superiore a 45° rispetto alla porta d'accesso
- dopo ogni cambio di flusso d'aria rispetto alla porta d'accesso
- ogni 7,5 m su canale rettilineo


CONDOTTI ROTONDI (CAD)		CONDOTTI RETTANGOLARI (FAD)	
Diametro nominale del condotto (mm)	Dimensione della porta di accesso (mm) A x B	Larghezza del condotto in cui è montato lo sportello di accesso (mm) S	Dimensione minima della porta di accesso (mm) A x B
$100 \leq D < 200$	180 x 80	$S \leq 200$	180 x 80
$200 \leq D \leq 315$	250 x 150	$200 < S \leq 400$	300 x 200
$315 < D \leq 500$	300 x 200	$400 < S \leq 500$	400 x 300
$500 < D$	400 x 300	$500 < S$	500 x 400

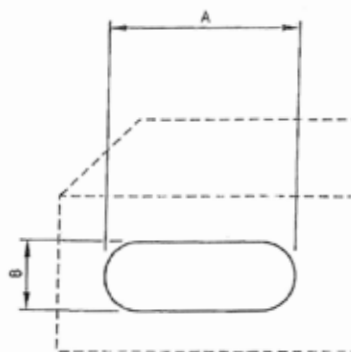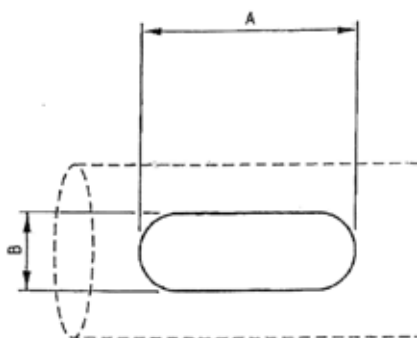

Applicazione

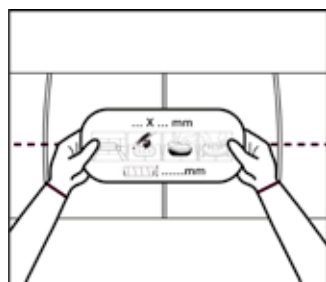


1. Incollare la sagoma autoadesiva sul condotto (una sagoma viene fornita con ogni porta).

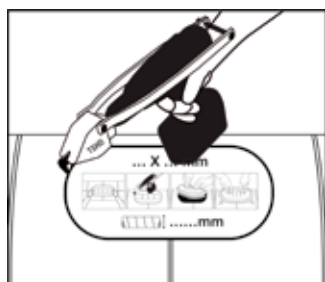

2. Con le cesoie Turbo o simili, tagliare intorno alla sagoma facendo attenzione a non superare le dimensioni della stessa (la porta funzionerà correttamente se tagliata secondo le dimensioni della sagoma +0 mm -3 mm).



3. Installare lo sportello svitando le manopole fino a quando la filettatura è a livello della parte superiore del bullone. Con entrambe le mani, inserire lo sportello nel foro inclinandolo.

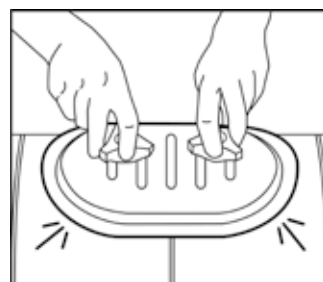

4. Tirare dritto ed estrarre leggermente per allineare. Quindi stringere le manopole.